

**CONEL
S.C. ELECTRICA S.A.**

Sucursala de Distribuție
București
Serv. Energetic
Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1
J 140 / 8352 / 1998

12/19/16.07.2000

Către,
**S.C. MILLENIUM BUILDING
DEVELOPMENT SRL**

Urmare la adresa dv. nr. inregistrată la S.D.B. cu nr. **E 2299/1604/200**
..... prin care solicitați să indicăm pe planul de situație trimis de
dvs. traseele instalațiilor noastre electrice existente în zonă fiindu-vă necesar la întocmirea proiectului. **PUT - Gara Căldărașei - Str. Știrbei Vodă - Col. Vălsucea - Col. Grințel - Str. I. H. Armaș - Str. Spiru Haret**

Vă facem cunoscut că am indicat pe planul trimis situația informativă a instalațiilor S.D.B. Cablurile electrice se găsesc pozate pe trotuar la adâncimea de 0,80 - 1,00 m și la 1,20 - 1,40 m la traversări în carosabil.

Pozarea cablurilor pe trotuar normal se face la o distanță de 0,80 m de la limita de proprietate și ocupă spre bordură un spațiu în funcție de numărul cablurilor (distanță medie între 2 cabluri de 17 cm.). Cablurile de IT -110 kV sunt pozate în mod normal la adâncimea de 1,50 - 1,70 m.

După întocmirea proiectului de execuție este absolut necesar a ne trimite din nou planul pentru avizare, aviz care va constitui avizul definitiv pentru admiterea începerii lucrării respective.

În cazul în care pentru lucrarea respectivă se întocmește și plan de coordonare, acesta împreună cu avizul definitiv va trebui să fie prezentat la S.D.B. pentru verificare și aprobare, condiție absolută pentru admiterea începerii lucrării.

În cuprinsul proiectului de execuție veți atrage atenția executantului lucrării de necesitatea respectării stricte a „Normelor generale de protecție a muncii”, ediția 1996, PE 006 / 81 „Instrucțiuni generale de protecția muncii pentru unitățile CONEL” și PE 119 / 90 „Norme de protecție a muncii pentru activități în instalațiile electrice.”

De asemenea se vor respecta prevederile din regulamentele de exploatare tehnică a instalațiilor electrice și din celelalte reglementări în vigoare privind protecția muncii.


Prezentul aviz este de principiu, poate fi folosit numai pentru eliberarea Certificatului de Urbanism și nu dă dreptul începerii lucrărilor.

DIRECTOR ADJUNCT EXPLOATARE-MENTENANTA

ȘEF SERVICIU ENERGETIC

ing. Gheorghe Tupu

ing. **Lazar Mocanu**

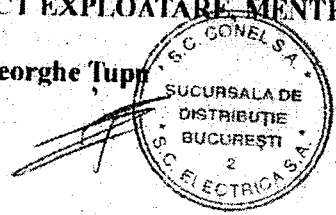

*Supenu
Anoara 11.07.2000*

S.C.ELECTRICA S.A.
S.D.BUCURESTI
G.C.P.Nord

Catre, *SC MILLENNIUM BUILDING
DEVELOPMENT
S/P. MIHAIL EMINESCU 118*


Ca urmare a adresei dvs. inregistrata la S.D.B. cu nr. *NA 6601/150601*
prin care solicitati viza de amplasament pentru
inlocuirea cablului de cupru din str. GENERAL BERTHELOT 11-15
conform planului anexat la cerere si a certificatului de urbanism
nr. *N.13/20.04.2009*, va comunicam avizul nostru favorabil. *cu nota*

La solicitarea de acord de furnizare a energiei electrice, este
necesar sa atasati o copie a prezentului aviz.


cablurilor electrice din trotuar,

TELEFON : 222.35.60

TELEFAX : 223.39.00

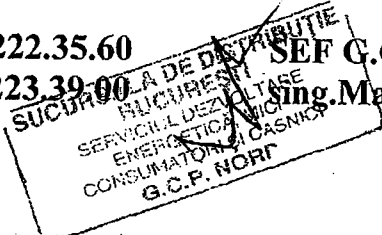

SEF G.C.P. -
ing. Marin N.

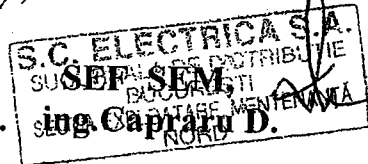

ing. Capraru D.